Systemschnitt Ablauf 2 teilig mit Abschottung der Wärmedämmung	Regeldetail 6.200.W

1 Stahlbetondecke
2 Gefällebeton ≥ 2,0 %
3 Voranstrich
4 Dampfsperre/Notabdichtung
5 Wärmedämmung
6 Abdichtung
7 Trenn- und Gleitschicht
8 MdB-Betonfahrbahnbelag
10 PE-Rundschnur
11 Elastische Fahrbahnverfugung

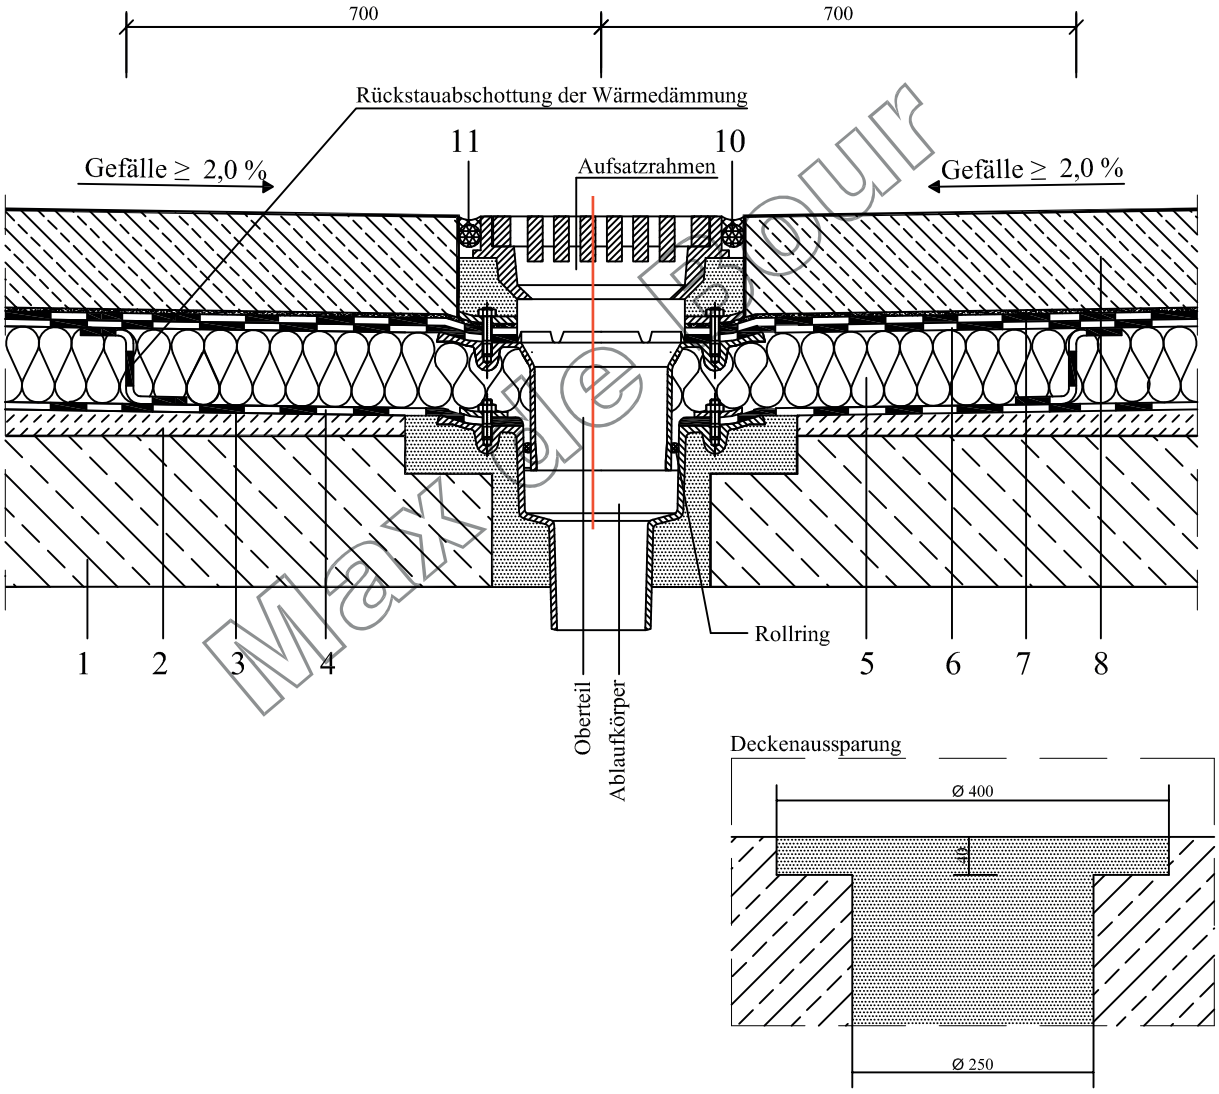

Max de Bour

Die Wärmebrückenwirkung ist beim Wärmeschutznachweis zu berücksichtigen. Brand-, Schallschutz und die Luftdichtigkeit deckenunterseitig sind bei der Planung zu berücksichtigen	Gez.: B.P. Datum 03_2014

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Firma Parkdach.de GmbH. Sie darf ohne ihre Genehmigung nicht vervielfältigt werden!

MAX DE BOUR
PARKDACH.DE

Parkdach.de GmbH – Niederlassung Hamburg
Gustav-Adolf-Straße 36 – 22043 Hamburg
Tel: +49 (0)40 / 656907-0 – Fax: +49 (0)40 / 6564484
info@parkdach.de – www.parkdach.de